Standardschnitt vom Lüftungsschema Zentral

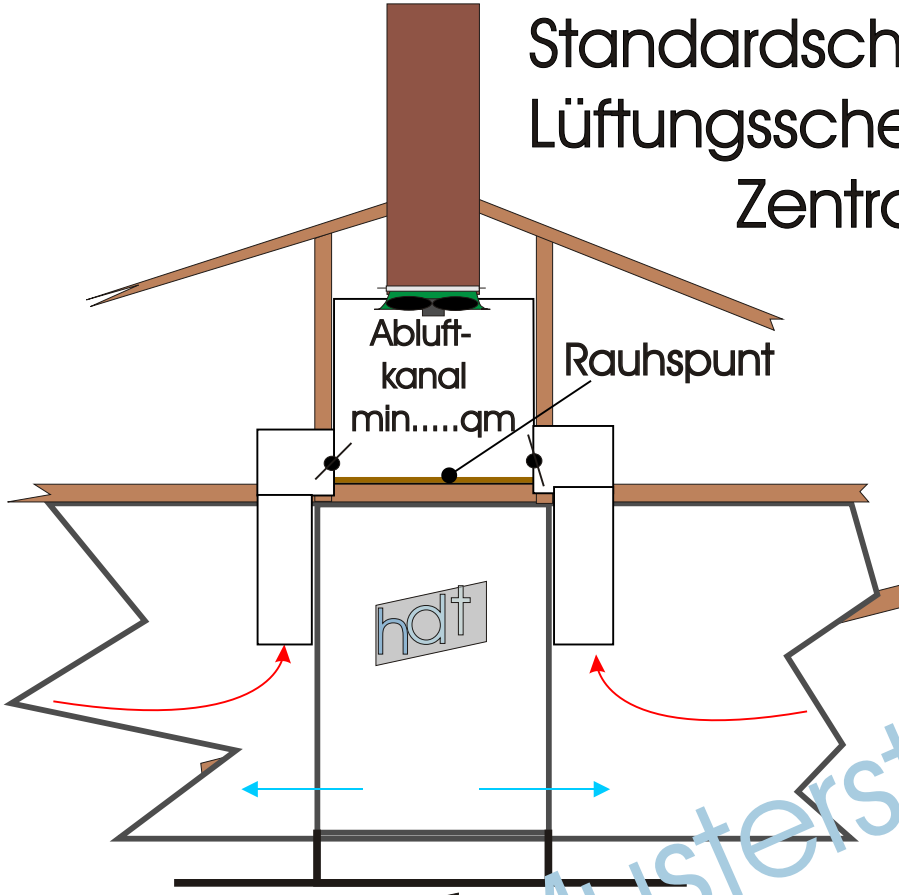

Schnitt (spezial)

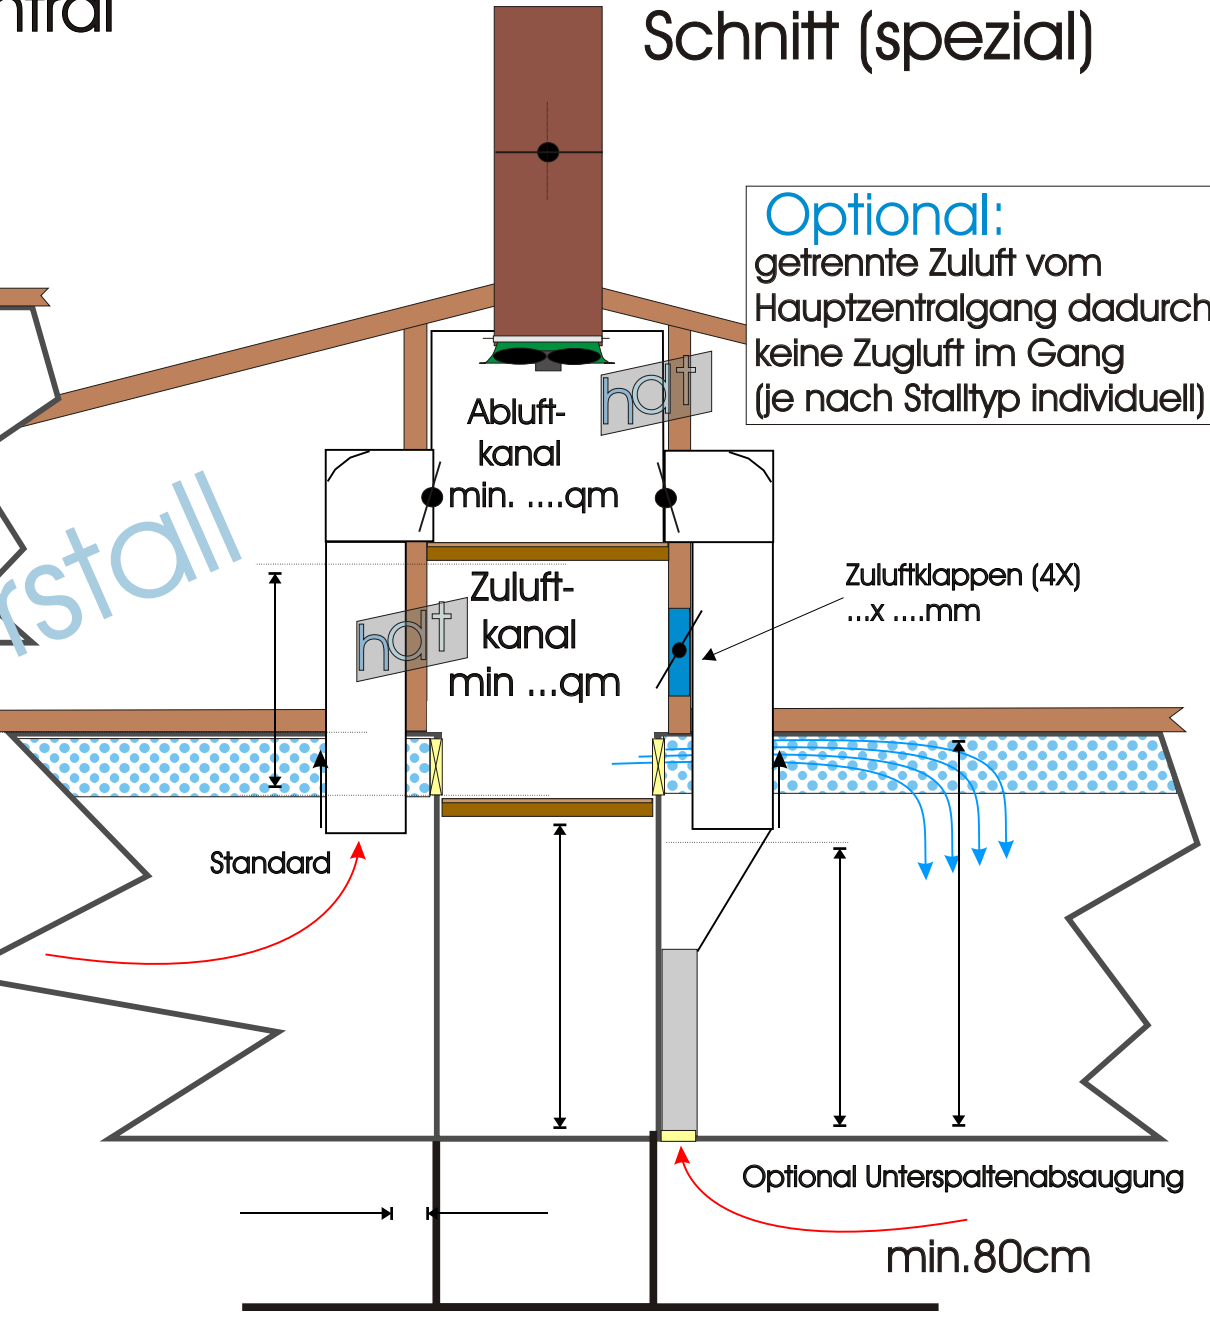

Optional:
getrennte Zuluft vom Hauptzentralgang dadurch keine Zugluft im Gang (je nach Stalltyp individuell)

Musterstall

hdt Anlagenbau
GmbH + Co. KG
Stallklima - Elektro
- Beratung - Planung
- Verkauf - Montage
49356 Diepholz - Fladderstraße 50 -
Tel.05441 1499 Fax 05441 81699
Info unter: www.hdt-Stallklima.de